

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.



PIAZZALE DEGLI ARCHIVI, 41 – 00144 ROMA

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

CHECK-LIST BARRIERE ARCHITETTONICHE

CLIENTE : Condominio C.F.		Tel.	
Referente :		e.mail :	
Verificatori FIABA :			
Verificatori FIABA :			
Indirizzo presidio :			
Edificio pubblico : <input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No		Edificio Privato: <input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No	
<input type="radio"/> X I° Sopralluogo Presente per il committente:			
<input type="radio"/> 2° sopralluogo	<input type="radio"/> 3° Sopralluogo	<input type="radio"/> Riunione di coordinamento	<input type="radio"/> Consegna manuale

DESCRIZIONE DEL CONDOMINIO

AREE ESTERNE

PERCORSO PEDONALE

	DOMANDA	AFFERMAZIONE	NOTE INTEGRATIVE
1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm (preferibilmente 120 -150 cm) e non presenta strozzature che ne riducono il passaggio	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	Solo in un tratto si restringe a causa della fioriera (vedi foto)
3	La pendenza trasversale è inferiore all'1%	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
4	La superficie del percorso risulta facilmente percorribile, non sdruciolevole, non degradata o sconnessa	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
6	Sono presenti ostacoli ad un'altezza < 2,10 m dal piano di calpestio	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
7	La pendenza longitudinale è inferiore al 5%, o comunque compresa nella misura massima dell'8%	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
8	Nei percorsi con pendenza del 5% sono presenti ogni 15 m dei ripiani di sosta di 1,50 m di profondità	<input type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input checked="" type="checkbox"/> Na	

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

9	Nei percorsi con pendenza dell'8% sono presenti ogni 10 m dei ripiani di sosta di 1,50 m di profondità	<input type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input checked="" type="checkbox"/> Na	
11	Le pavimentazioni dei percorsi sono complanari	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	

Sezione fotografica

Criticità rilevate e raccomandazioni		
		
Ingresso pedonale, con apertura non agile (pesante)	si consiglia di utilizzare il cancello carrabile con apertura automatica per l'accesso.	Camminamento non accessibile
		
Camminamento La=210		

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

<p>Presenza di un gradino di 6 cm in pendenza che crea difficoltà ad un carrozzato. Fare uno scivolo di raccordo col piano stradale in cemento</p>	<p>Il percorso è ingombrato dalla fioriera che né restringe il passaggio e dalla presenza del grigliato La=86 cm non conforme. Spostare la fioriera per rendere accessibile il camminamento</p>
	
 <p>Rampa removibile in alluminio</p>	
<p>Presenza di gradino H=3 e 4 cm per accedere all'interno del condominio, con apertura cancello non agile (pesante)</p>	

AREE INTERNE - CORTILE

RAMPE / SCIVOLI / RACCORDI INTERNE

	DOMANDA	AFFERMAZIONE	NOTE INTEGRATIVE
1	La larghezza della rampa è > di 90 cm	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
2	Il percorso pedonale è dotato degli allargamenti (diametro 150 cm libero da impedimenti) almeno ogni 10 m lineari	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
3	La pendenza delle rampe è ≤ dell'8%	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
4	La pendenza delle rampe è ≤ dell'4-5 % (Richiesto per persone su sedia a ruote non accompagnate)	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
5	Il dislivello da superare è ≤ a 3,20 m	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
6	L'altezza del cordolo laterale della rampa è ≥ 10 cm	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
7	Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre l'inizio e la fine di ogni rampa	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	Non è presente
8	La rampa confluisce su una cunetta o su un grigliato	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

9	La rampa è dotata di un corrimano (Richiesto quando si ha un dislivello > 90 cm o quando la pendenza è > 6%)	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
10	La rampa ha un corrimano di protezione su entrambi i lati? (Richiesto quando si ha una pendenza > 8%)	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
11	Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, vi sono delle zone in piano per il cambio di direzione	<input type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input checked="" type="checkbox"/> Na	
INSERIRE FOTOGRAFIE			

PAVIMENTAZIONI

	DOMANDA	AFFERMAZIONE	NOTE INTEGRATIVE
1	La pendenza trasversale è inferiore all' 1%	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
2	La superficie del percorso è piana non sdruciolevole, non degradata o sconnessa?	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
3	Nei tratti di pavimentazione drenante sono presenti strisce continue di pavimentazione	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
4	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione, creando ostacoli o/e inciampi? (pozzetti, griglie, cordoli, ...)	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	Vi è la presenza di griglie (vedi foto)
5	I risalti tra pavimenti adiacenti sono ≤ a 2 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
6	La pavimentazione presenta soglie < 1 cm di altezza	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
7	La larghezza di giunti/fughe sono ≤ 5 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
8	I grigliati sono non attraversabili da una sfera di diametro 2 cm	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
9	I grigliati costituiscono ostacolo o pericolo per ruote, bastoni di sostegno o stampelle	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

Sezione fotografica

Criticità rilevate e raccomandazioni		
		
<p>Rampa La = 138 cm con pendenza del 5,5 % conforme. La presenza della griglia impedisce l'accesso al carrozzato</p>	<p>Si consiglia la realizzazione di una rampa laterale per non coprire la griglia per lo scolo dell'acqua</p>	<p>Rampa removibile, oppure realizzazione di una rampa in cemento</p>
Criticità rilevate e raccomandazioni		
		
<p>Rampa La = 102 cm con pendenza del 6,5 % conforme. Si consiglia l'installazione di corrimano</p>	<p>Esempio di corrimano in alluminio</p>	

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

Sezione fotografica

LINEA CITOFOONICA - Criticità rilevate e raccomandazioni		
		
Altezza citofono esterno non adeguata	Altezza da terra H = 122.5/171,5	Altezza citofono interno non adeguata H = 133/163
Secondo la normativa l' altezza adeguata per una persona su sedia a rotelle è H= 40/140 cm . Si consiglia di abbassare i citofoni in modo da renderli facilmente raggiungibili		

Sezione fotografica

CASSETTE POSTALI - Criticità rilevate e raccomandazioni	
	

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

Altezza cassette della posta non adeguata H = 150/160 cm
 Secondo la normativa l' altezza adeguata per una persona su sedia a rotelle è si consiglia di abbassare le cassette in modo da renderle facilmente raggiungibili

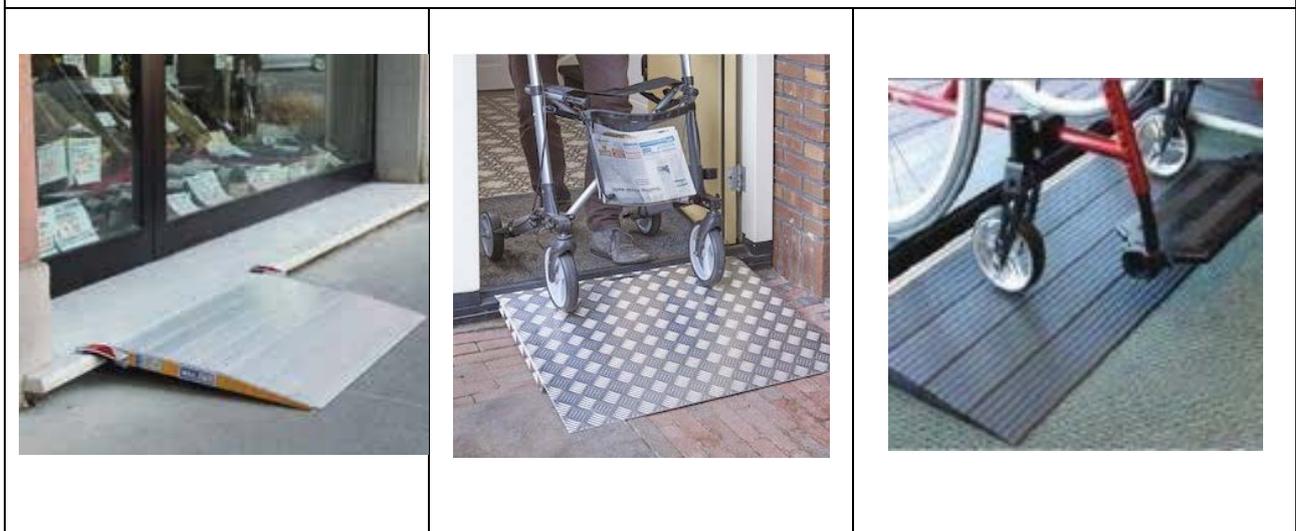
Sezione fotografica

Criticità rilevate e raccomandazioni



Accesso Ingresso androne con presenza di un gradino H = 4 cm

Possibili raccomandazioni



Soluzione per l'eliminazione del gradino di ingresso

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

Rampa removibile con piano in alluminio antiscivolo.	Rampa removibile con piano in alluminio antiscivolo.	Rampa in gomma con superficie antiscivolo con altezza variabile
--	--	---

INTERNO DEL CONDOMINIO

Dall'ingresso principale, si accede sull'androne del condominio di ampiezza adeguata da poter permettere ad una persona con ridotta mobilità (PRM) o disabilità motoria di muoversi agevolmente per raggiungere l'ascensore. Il vano ascensore ha la giusta dimensione così come lo spazio antistante. Lo spazio di fronte, la scala che porta ai tre piani superiori, non ha la larghezza adeguata nel caso si volesse mettere un servo scala.

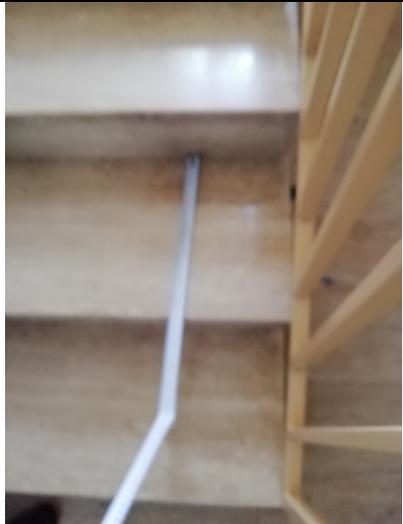
SCALE

	DOMANDA	AFFERMAZIONE	NOTE INTEGRATIVE
1	La pedata delle scale ha una pianta rettangolare, profilo continuo, bordo arrotondato e una dimensione \geq a 30 cm	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
2	L'altezza del corrimano è = 90÷100 cm	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
3	Il parapetto è inattraversabile da una sfera \varnothing 10 cm da terra	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
4	Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
5	Il corrimano è facilmente prendibile, non tagliente e in materiale resistente?	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
6	L'altezza del secondo corrimano è = 75 cm	<input type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input checked="" type="checkbox"/> Na	
7	La larghezza della rampa è \geq 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
8	Le dimensioni dell'alzata e della pedata sono costanti in una stessa rampa	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
9	Il numero dei gradini è costante in ogni rampa	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
10	La pavimentazione del corpo scala è esente da sconessioni e sdruciolevolezza	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
11	Sono presenti fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa (per avvertire della scala esistente)	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
12	Vi è un elevato contrasto tra il colore della rampa e l'elemento di delimitazione laterale	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
13	Le scale e pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto o di altra difesa equivalente	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

14	Le staffe di sostegno sono fissate nella parte inferiore del corrimano per permettere un agevole scorrimento	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
-----------	--	--	--

Sezione fotografica

Criticità rilevate		
		
La = 109 cm	Altezza = 16 cm	Pedata 32 cm
		
Larghezza della scala non è adeguata per poter mettere un servo scala		

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

ASCENSORI

	DOMANDA	AFFERMAZIONE	NOTE INTEGRATIVE
1	E' presente una segnalazione che rende facilmente identificabile il percorso per arrivare all'ascensore	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
2	Edifici preesistenti riadattati: dimensioni minime della cabina 120 x 80 cm e larghezza porta minimo 75 cm posta sul lato corto?	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
3	Le porte della cabina hanno un tempo in cui rimangono aperte ≥ 8 sec e un tempo di chiusura ≥ 4 sec	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
4	Gli accessori (citofono o preferibilmente videocitofono, allarme, tastiere con braille, auto livellamento, ecc.) sono presenti e funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
5	La bottoniera è posta ad un'altezza tra 80÷120 cm (all'interno/esterno cabina) e ad una distanza dalla porta di almeno 35 cm (all'interno)	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
6	Il sistema di autolivellamento della cabina ascensore rispetto al piano di sbarco ha una tolleranza massima ± 2 cm	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
7	E' previsto uno zoccolo antiurto, a 40 cm da terra, che protegga il vano dal contatto accidentale delle pedane delle carrozzelle	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
8	Lo spazio antistante la cabina è di almeno 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

Sezione fotografica

Criticità rilevate nessuna – dimensioni adeguate		
		
Bottoniera altezza H = 108 cm	Dimensione interna vano 114 x 75 cm	Porta a scomparsa La = 75 cm

SPAZI DI ACCESSO

	DOMANDA	AFFERMAZIONE	NOTE INTEGRATIVE
1	L'accesso avviene tramite un percorso con pendenza $\leq 5\%$ (massimo 8%)	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
2	L'accesso dispone di una pensilina per l'apertura della porta al coperto	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	L'ingresso è coperto poiché è rientrato all'interno dell'edificio stesso
3	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza tra 40÷130 cm	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
4	E' presente un videocitofono nelle vicinanze dell'ingresso	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
5	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è piana e con profondità di almeno 135x135 cm	<input type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
6	La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è priva di sconnessioni, non degradata e non sdruciolevole	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

7	Sono presenti dei gradini in prossimità dell'accesso con dislivello $\geq 2,5$ cm	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
8	Se l'accesso è posto al piano rialzato sono presenti sia i gradini che la rampa	<input type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	Accesso posto al piano terra
8	Sono previste sale di attesa adeguate all'interno dell'edificio	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	

CORRIDOI / PASSAGGI INTERNI

	DOMANDA	AFFERMAZIONE	NOTE INTEGRATIVE
1	Gli spazi di manovra dei percorsi interni hanno una larghezza $> a 1,50$ m	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	Nell'androne di ingresso
2	Il piano di calpestio è realizzato con materiale antiscivolo e gli zerbini sono incassati in modo adeguato?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
3	Sono presenti delle irregolarità nel piano di calpestio	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
4	Sono presenti ostacoli sporgenti ad altezza $< 2,10$ m dal piano di calpestio	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
5	Le vie di emergenza sono raggiungibili senza ostacoli	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
6	Gli spazi antistanti/retrostanti i vani porta sono complanari e profondi 135×135 cm	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
7	La luce netta della porte è tra $75 - 80$ cm	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
8	Le dimensioni, il posizionamento e la manovrabilità della porta sono tali da consentire un'agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
9	Alle porte vetrate sono stati apposti opportuni segnali	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
10	Il dislivello in corrispondenza del vano porta è $< 2,5$ cm	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
11	Le maniglie sono di tipo a leva e opportunamente curvate e arrotondate	<input type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
12	La maniglia della porta ha un'altezza tra $85 - 95$ cm (consigliata 90 cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
13	Sono previste porte con para piedi e maniglioni abbastanza grandi da agevolare la chiusura senza manovrare la carrozzina	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
14	In mancanza di maniglioni, le porte sono dotate di anelli posti al centro della metà inferiore dell'anta (per favorirne la chiusura)	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

15	Vi sono porte scorrevoli dotate di maniglia in rilievo che ne facilitano la presa, o di maniglie a tutt'altezza	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
-----------	---	--	--

DISTRIBUZIONE AI PIANI

	DOMANDA	AFFERMAZIONE	NOTE INTEGRATIVE
	Numero piani		
1	La distribuzione ai piani avviene tramite una scala	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No	
2	La distribuzione ai piani avviene tramite un ascensore	<input checked="" type="checkbox"/> Si - <input type="checkbox"/> No	

BARRIERE SENSO-PERCETTIVE

	DOMANDA	INDICAZIONE	NOTE INTEGRATIVE
1	Esiste sul marciapiede esterno uno Sbarramento con le piastre recanti i canaletti LVE per segnalare l'ingresso medesimo?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
2	C'è una pista tattile LVE sulla pavimentazione che congiunga l'eventuale cancello d'ingresso con la porta dell'edificio o degli edifici?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
3	C'è una pista tattile che conduca all'Ufficio "passi" o al banco informazioni e al tornello d'ingresso accessibile alle persone con disabilità?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
4	C'è una pista tattile che conduca all'ascensore, ai corpi scala e alle scale mobili?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
5	Ci sono una o più mappe tattili (a seconda delle dimensioni dell'edificio) a muro o su leggìo per ogni piano, individuabili mediante il Codice di ATTENZIONE/SERVIZIO posto lungo la pista tattile?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
6	C'è una pista tattile che raggiunga i locali destinati agli uffici accessibili al pubblico?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
7	Ci sono i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE in cima a tutte le scale e di ATTENZIONE/SERVIZIO alla loro base,	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

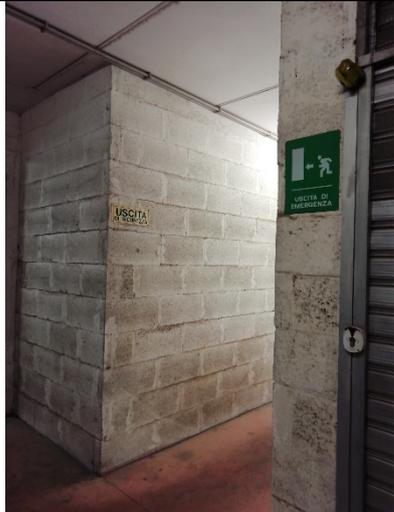
	anche se non comprese in una pista tattile LVE?		
8	C'è una pista tattile che conduce ai servizi igienici H?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
	C'è una piccola mappa tattile all'esterno dei servizi igienici che indichi la disposizione dei sanitari e degli accessori?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
	C'è la pista tattile LVE per raggiungere l'uscita di emergenza o il luogo statico sicuro?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
	Ci sono cartellini con scritte in braille e a stampatello a rilievo sulla porta degli uffici accessibili al pubblico?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
	C'è una pista tattile per raggiungere il locale ove è collocato il centralino telefonico?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
	C'è la segnalazione a terra di eventuali distributori automatici di cibo o bevande?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
	Per gli ipovedenti ci sono condizioni di sufficiente illuminazione e di contrasto chiaro-scuro fra pareti e pavimento e con gli infissi e gli arredi; le eventuali vetrate sono rese percepibili con elementi a contrasto?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	
	Sul bordo degli scalini ci sono i marca-gradini a contrasto chiaro-scuro?	<input type="checkbox"/> Si - <input checked="" type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Na	

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

AREA PARCHEGGIO COPERTO

Vi sono due ingressi di accesso al parcheggio, uno carrabile direttamente con la macchina, e l'altro pedonale con accesso dal cortile interno.

Sezione fotografica

Criticità rilevate nessuna		
		
Corridoio di accesso dal cortile La= 149 cm	Ingresso pedonale e uscita di emergenza	porta battente con maniglia antipanico La= 120 cm
		
Ingresso carrabile		

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.

SCHEDA SINTETICA



VERTICALI

E' possibile installare una piattaforma elevatrice	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Migliorare ove possibile la grandezza dell'ascensore (in grado di ospitare sedia a ruote)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Installare un nuovo impianto di sollevamento verticale (ascensore)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Installare un montascale	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FARE FOTOGRAFIE INDICANDO I PUNTI	

Descrivere la tipologia dei gradini in entrata e nell'androne ove presenti

E' possibile posizionare una rampa – pedana	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Indicare la tipologia possibile	
Fissa	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Amovibile	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Dove deve essere posizionata	
Vi è un corrimano	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Corrimano fare fotografia e prendere le misure	
FARE FOTOGRAFIE INDICANDO I PUNTI	

	Data: 25 lug 2023	VERBALE DI SOPRALLUOGO	
	Ora di ingresso 11:15	Ora di ingresso 12:30	Numero progressivo del sopralluogo 1
	Esempio di mappatura per condomini Inviata per email :		totali pag.



CASSETTA POSTALE

E' possibile sostituire la cassetta della posta	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
A quale altezza è posta allo stato di fatto	
FARE FOTOGRAFIE INDICANDO LE MISURE ALLO STATO DI FATTO CON METRO APPOGGIATO	



CITOFONO

E' possibile sostituire il citofono	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Indicare la marca attuale :	
i citofoni interni alle singole unità immobiliari possono essere sostituiti	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Per quanti appartamenti	
FARE FOTOGRAFIE INDICANDO LE MISURE ALLO STATO DI FATTO CON METRO APPOGGIATO	

PORTA D'INGRESSO

E' possibile sostituire il portone	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Indicare le misure	
Larghezza	
Altezza	
Doppio battente	
Tipologia di apertura	
FARE FOTOGRAFIE INDICANDO LE MISURE ALLO STATO DI FATTO CON METRO APPOGGIATO	